









AVENIDA SÃO PAULO

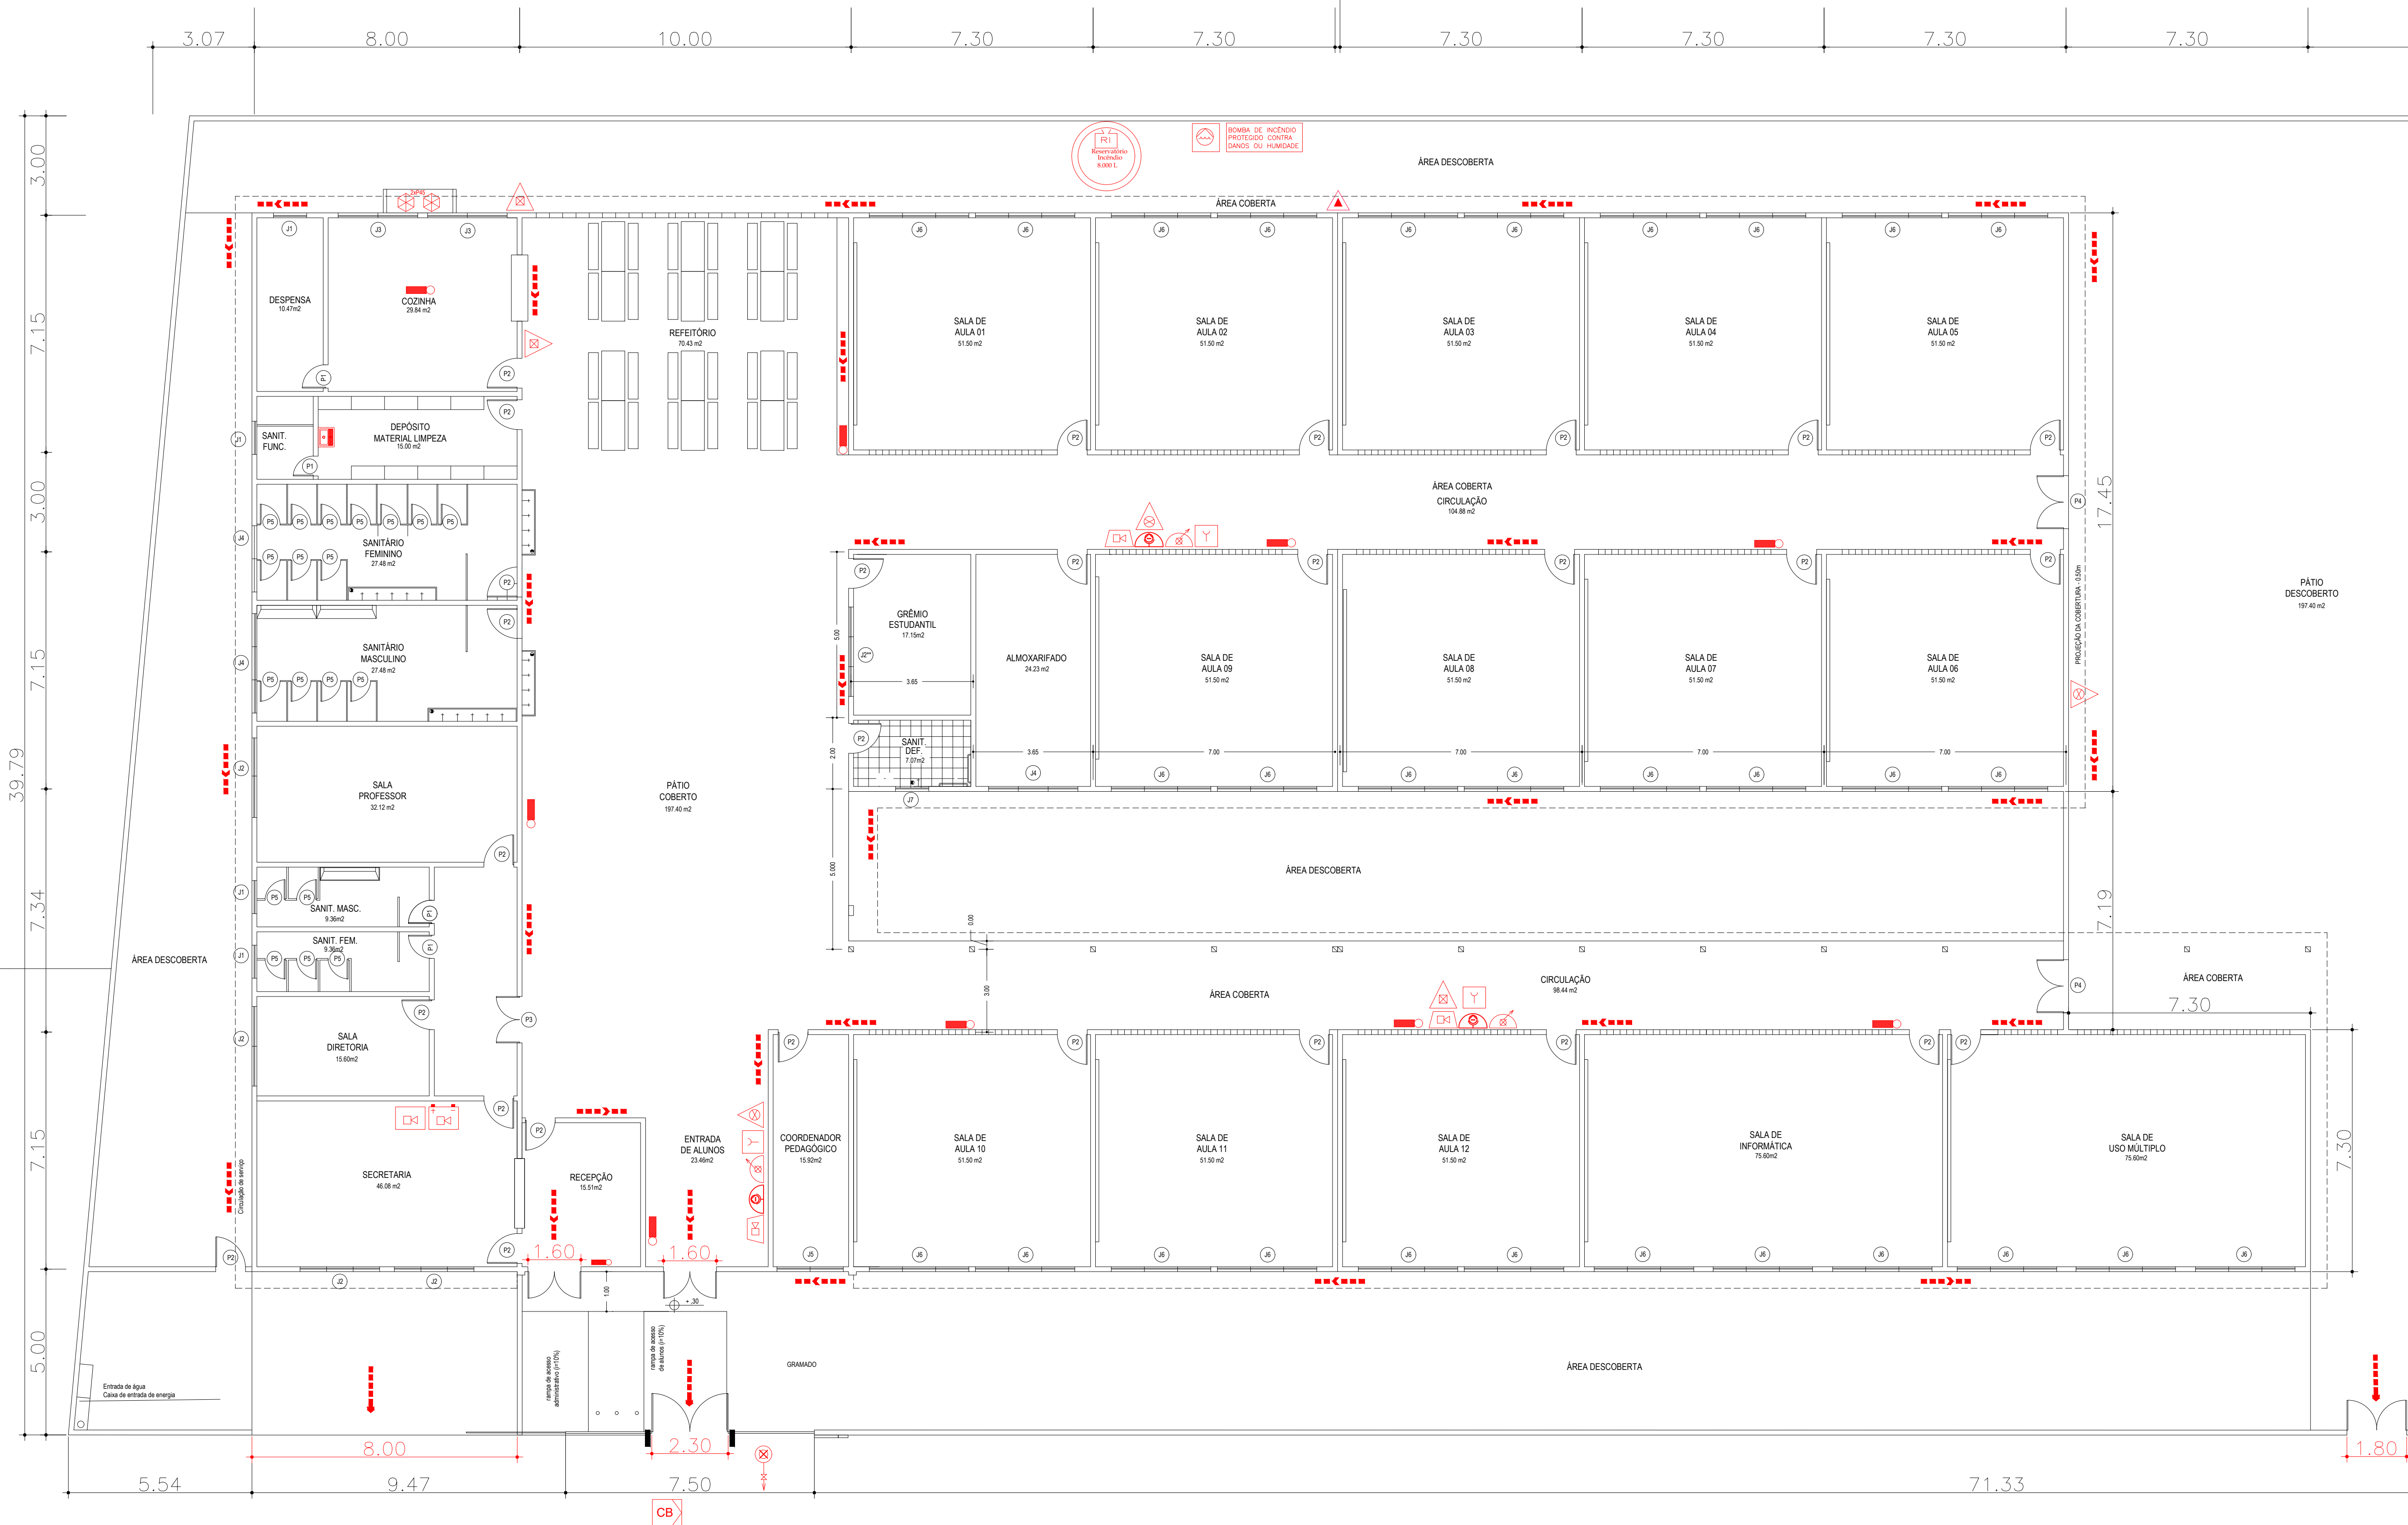

Planta Pav. Térreo - implantação
escala 1:100




Detalhe Hidrante de Recalque

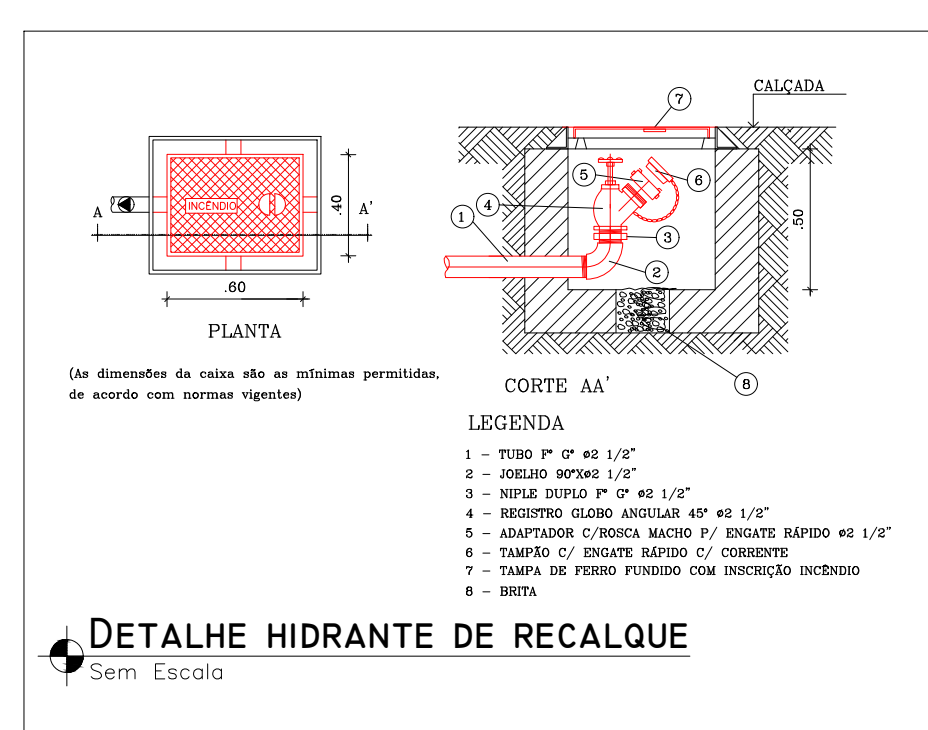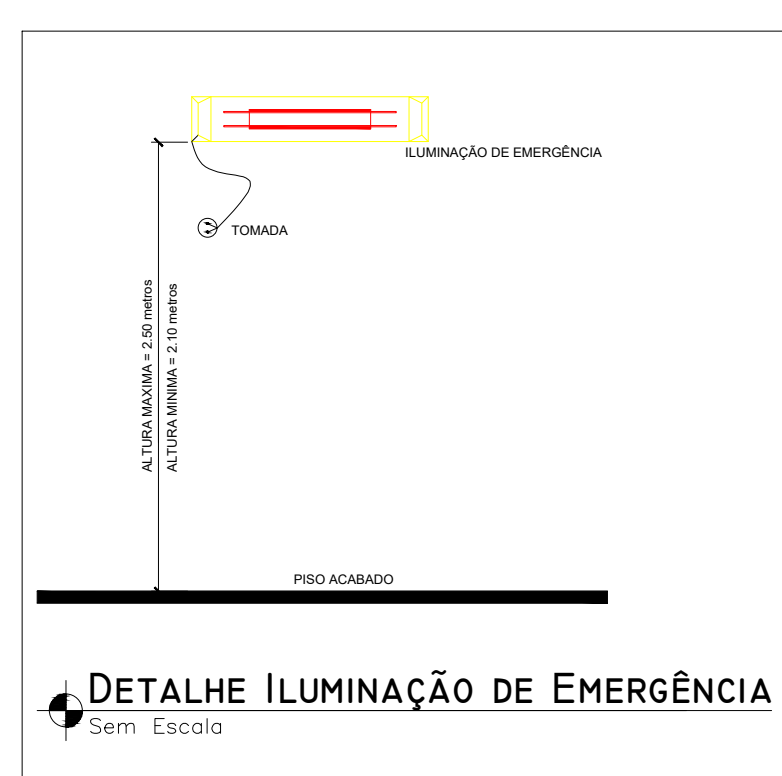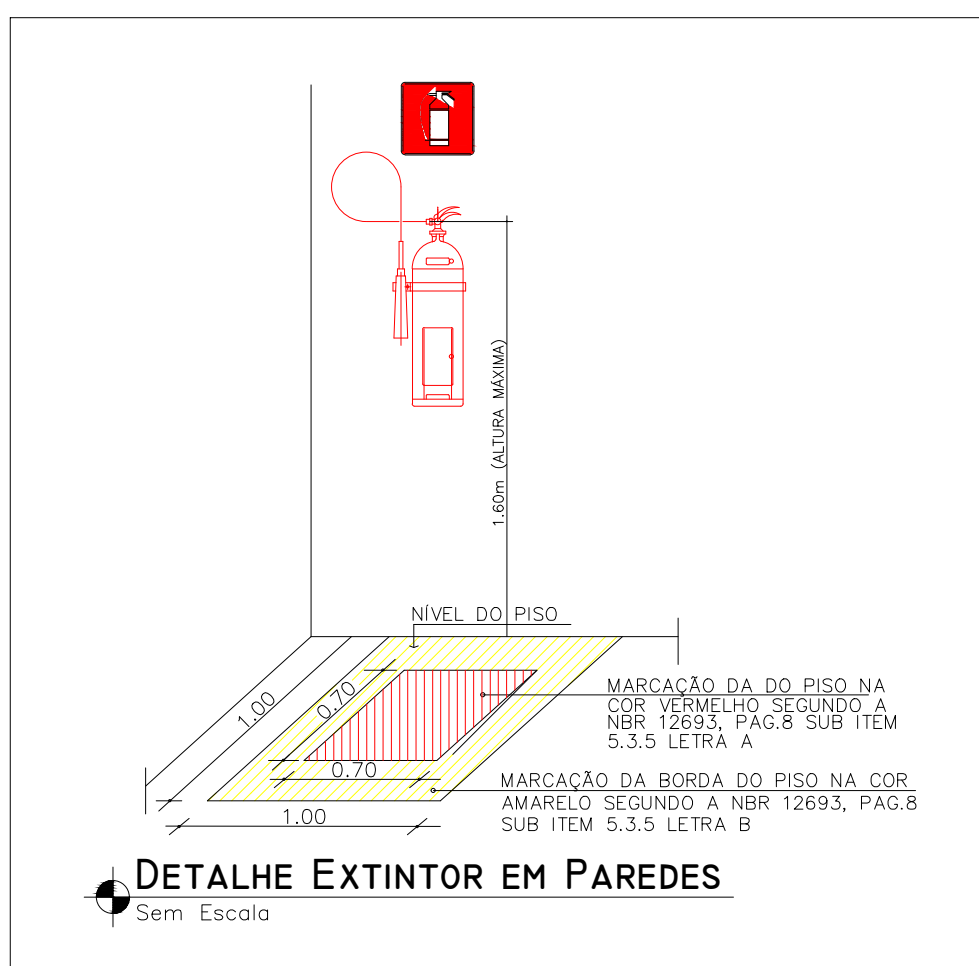

LEGENDA			
	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA.		HIDRANTE SIMPLES.
	EXTINTOR PQ QUÍMICO SECO BC.		ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIZA).
	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2).		BOMBA DE INCÊNDIO.
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.		RESERVA DE INCÊNDIO.
	BARRA ANTIPÂNICO.		ACIONADOR MANUAL DO ALARME.
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE.		HIDRANTE DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO.
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO.		DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA.
	CENTRAL DO ALARME E DETECÇÃO.		SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA.
	GRUPO MOTORIZADOR.		ENTRADA PARA O CB COMBATER O INCÊNDIO.
	BATERIAS DE ACUMULADORES.		ACESSO DE VTR NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO.
	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO.		TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO.
	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL.		CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL.
	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR.		SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE.
	SINALIZAÇÃO DE ALARME.		TELEFONE DE EMERGÊNCIA /INTERFONE.

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO IT 10/2018		
PISO	acabamento revestimento	CLASSE I CERÂMICA E CIMENTO
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I ALVENARIA
TETO E FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I PLACAS CIMENTÍCIAS

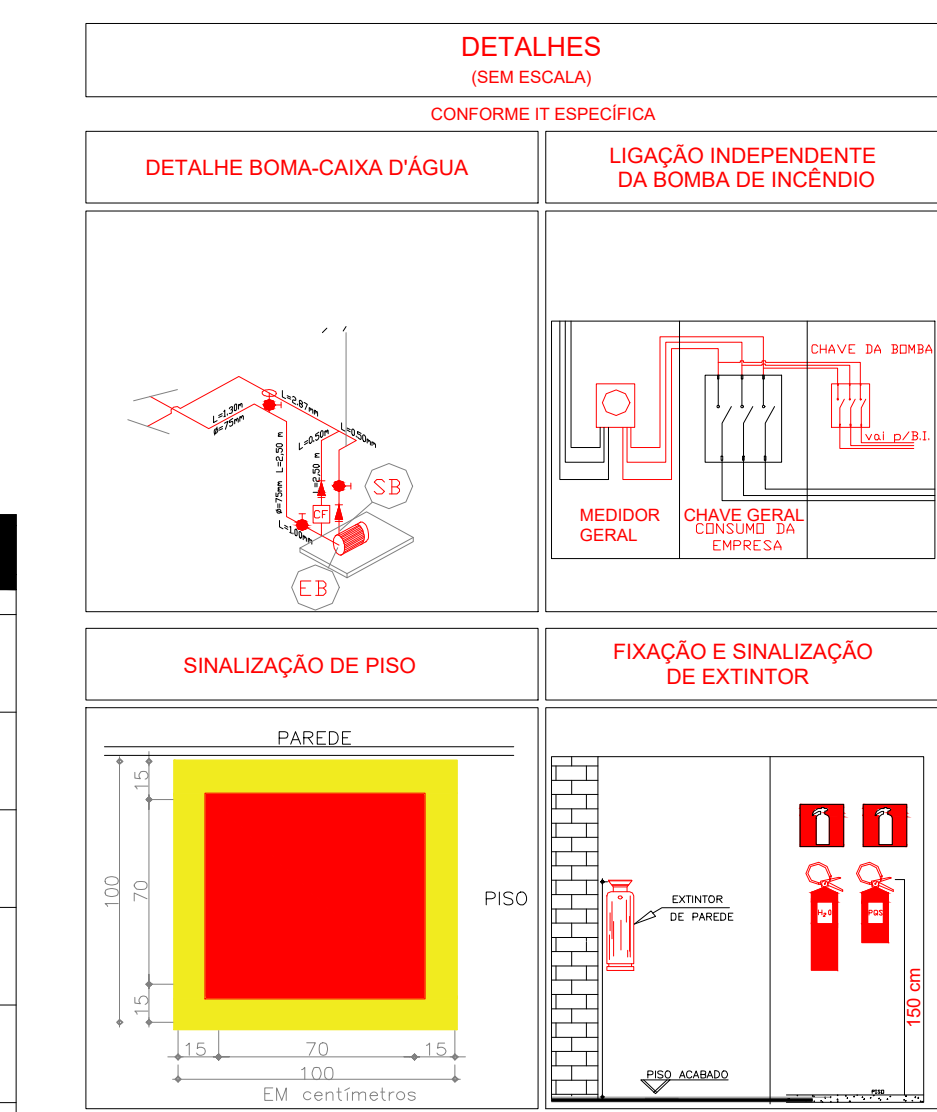

Quando resumo das medidas de segurança			
EXTINTORES	CONFORME IT 21		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 18		
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME IT 19		
HIDRANTES	CONFORME IT 22		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME IT 20		
ACESSO E ESTACIONAMENTO DE VITRINA NA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO	CONFORME IT 6		
SISTEMAS DE HIDRANTES	VER PLANILHA DE CÁLCULO - ANEXO AO MEMORIAL DESCRITIVO		
SISTEMA DE ESPRINHEIRO	NÃO OBRIGATÓRIO		
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11			
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLA EM GERAL
CARGA DE INCÊNDIO - CONSULTAR IT ESPECÍFICA			
OCCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO (LJ/M²)
EDUCACIONAL	ESCOLA EM GERAL	E-1	300 MJ/m²
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO (MJ/M²)		
BAIXO	300 MJ/m²		

ÁREAS

ÁREA TERRITORIAL

3.659,22 M²

ÁREA CONST. TOTAL

1.817,38 M²

CORPO DE BOMBEIROS

PROJETO - INCÊNDIO É PÂNICO

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

JOSÉ MEIRELLES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SAO VICENTE
CNPJ: 46.177.523/0001-09

ENDEREÇO: RUA TUPÁ, 345 - QUARENTENÁRIO
SAO VICENTE-SP

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL THIAGO BONINI BAGNOLESI
CREA: 907031846

PROJETISTA: MATHEUS HENRIQUE BONINI MISTURI

CONTÉUDO: PLANTA BAIXA, DETALHES, LEGENDAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO BONINI BAGNOLESI
ART: 280272301/01/0004

CONSELHEIRO TÉCNICO: EXTINTORTE ENGENHARIA

REVISÃO: 01/2019

PRONCHA 01/02