




2 AMPLIAÇÃO PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/50

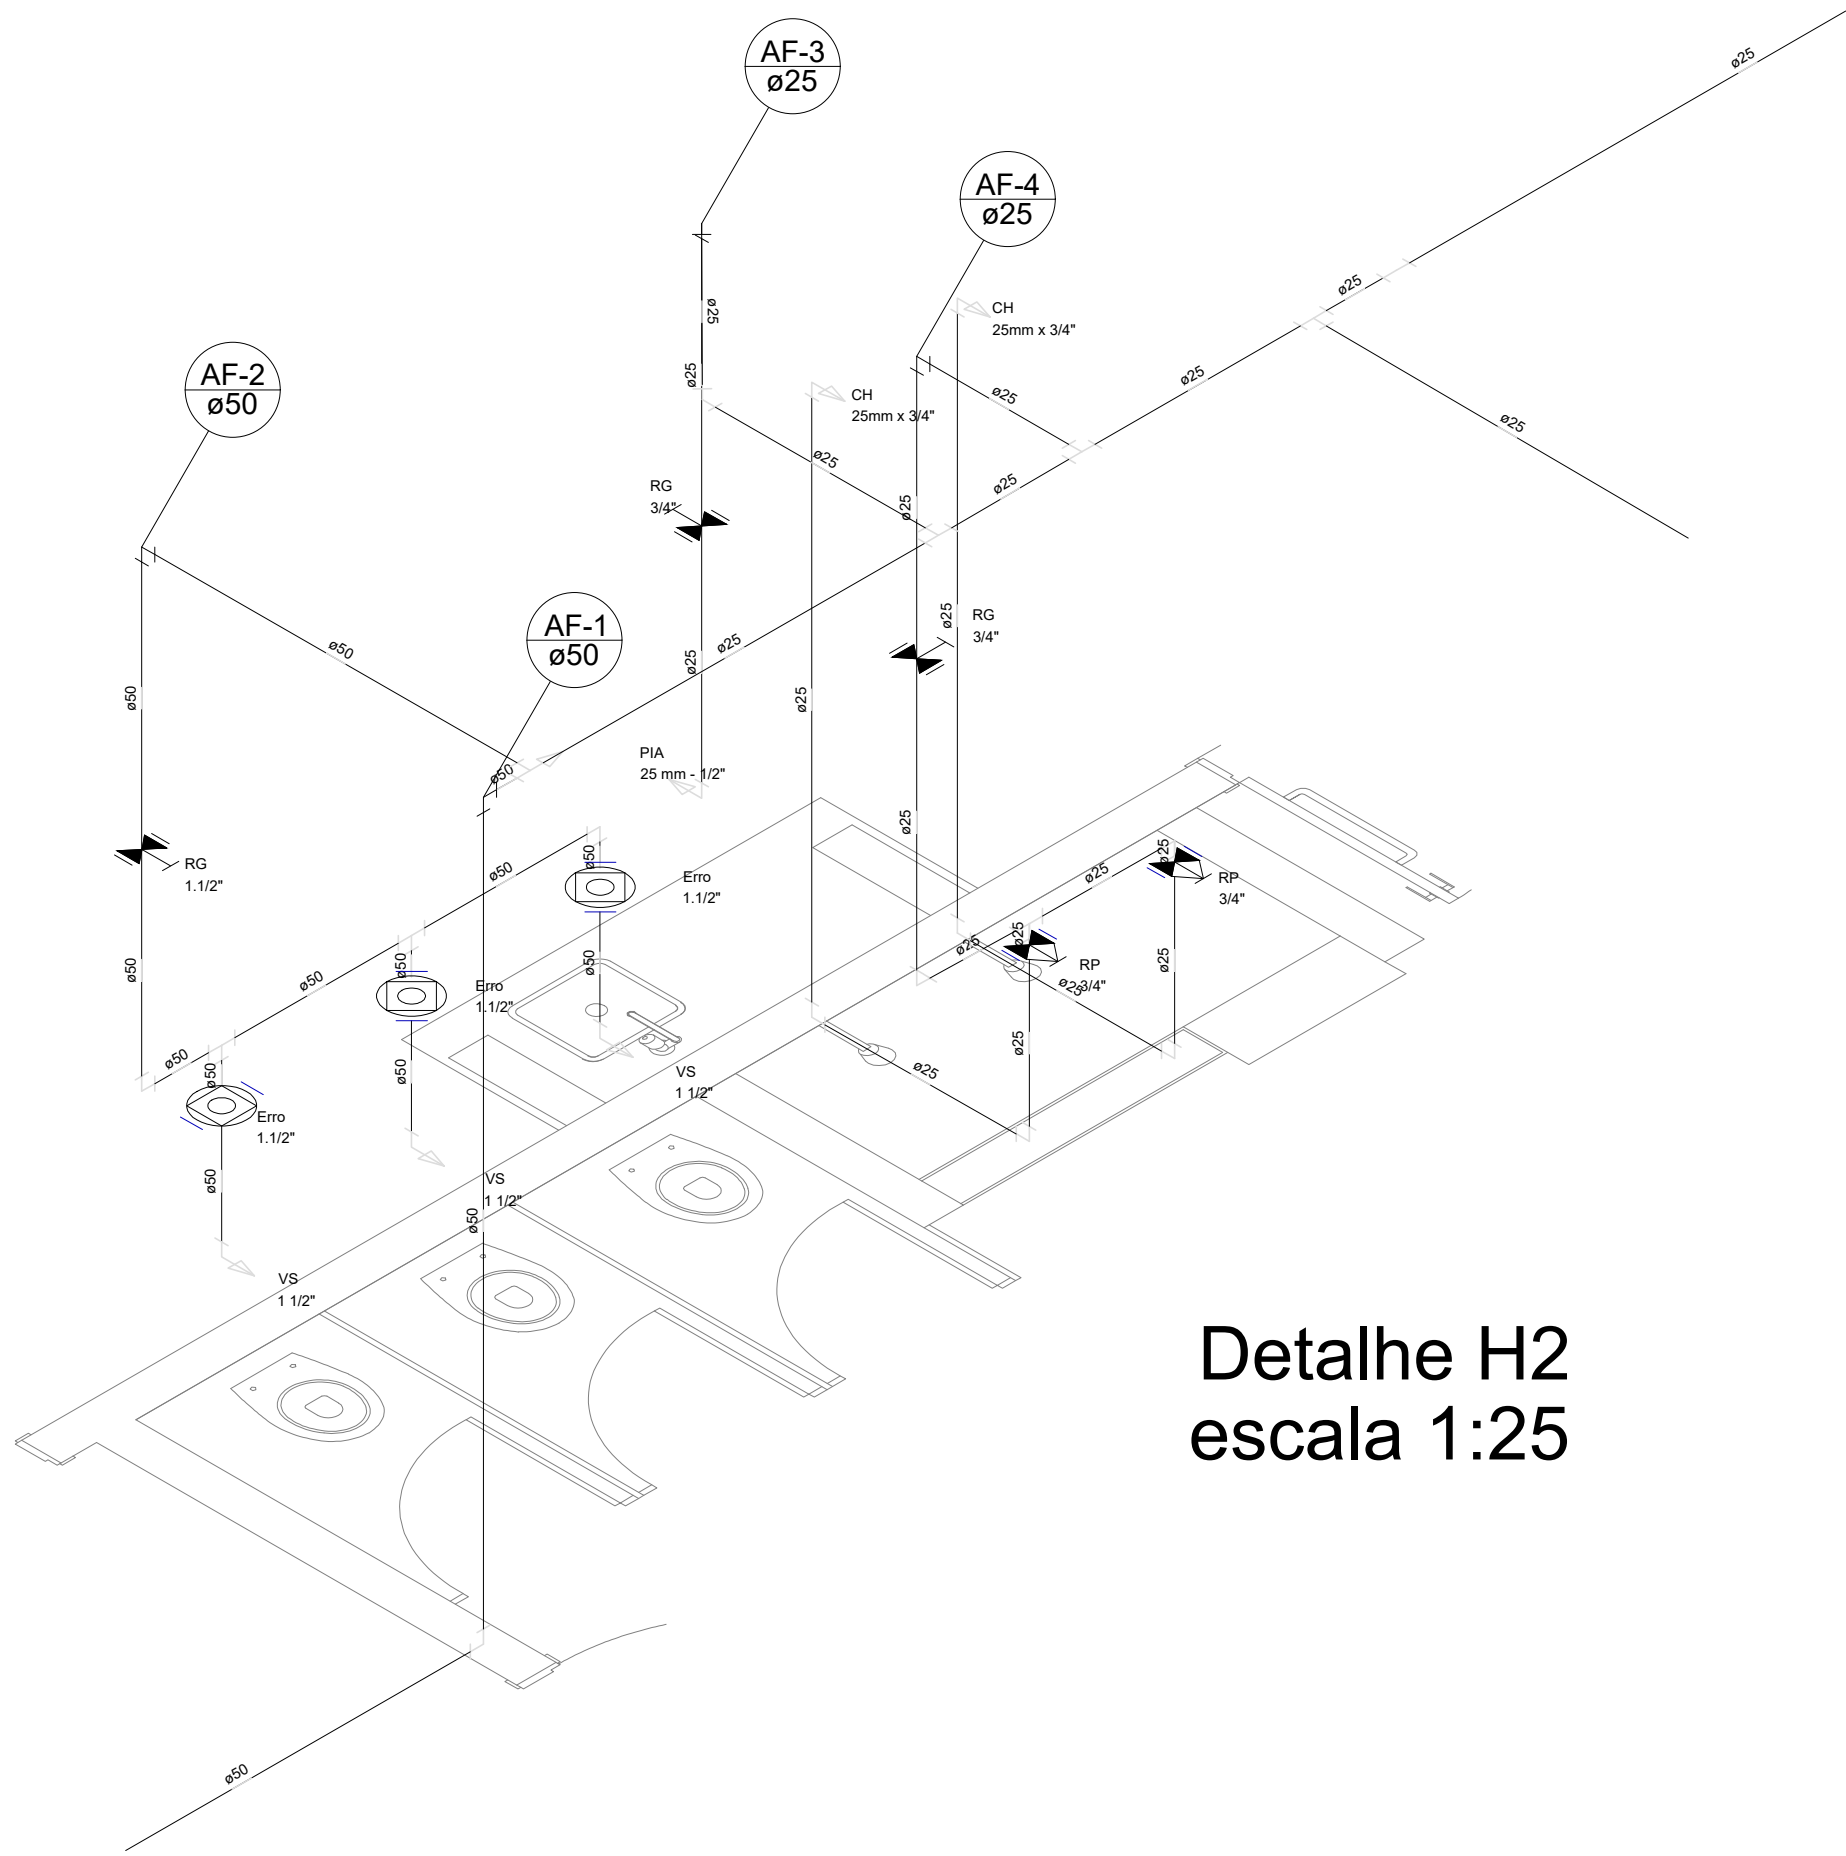

Detalhe H2  
escala 1:25

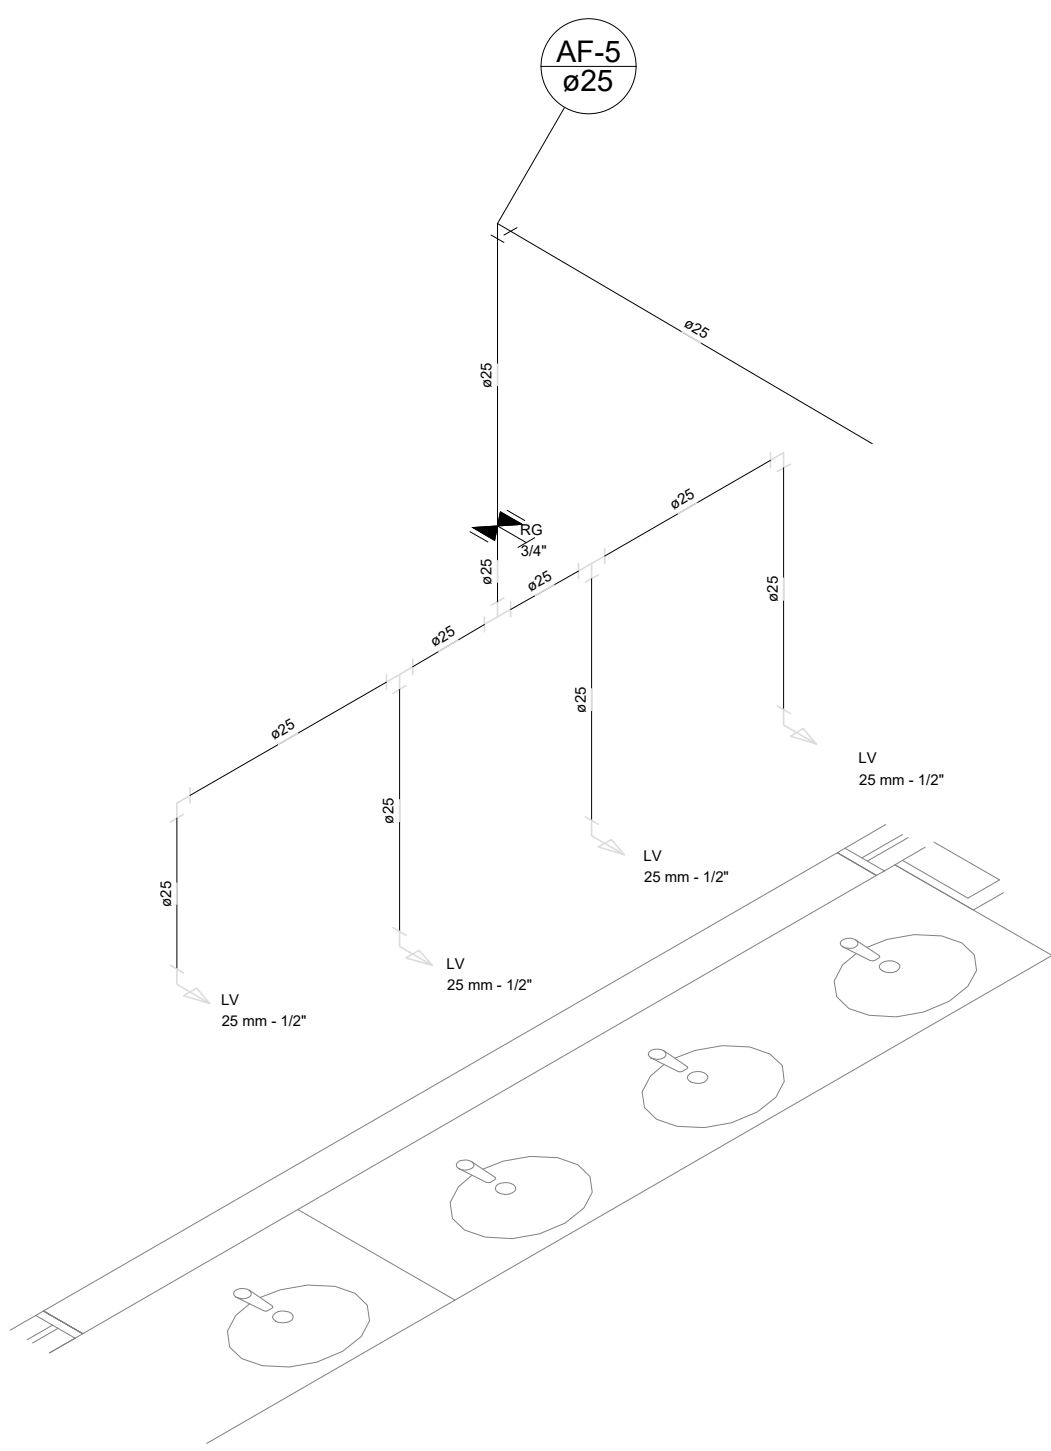

Detalhe H1  
escala 1:25

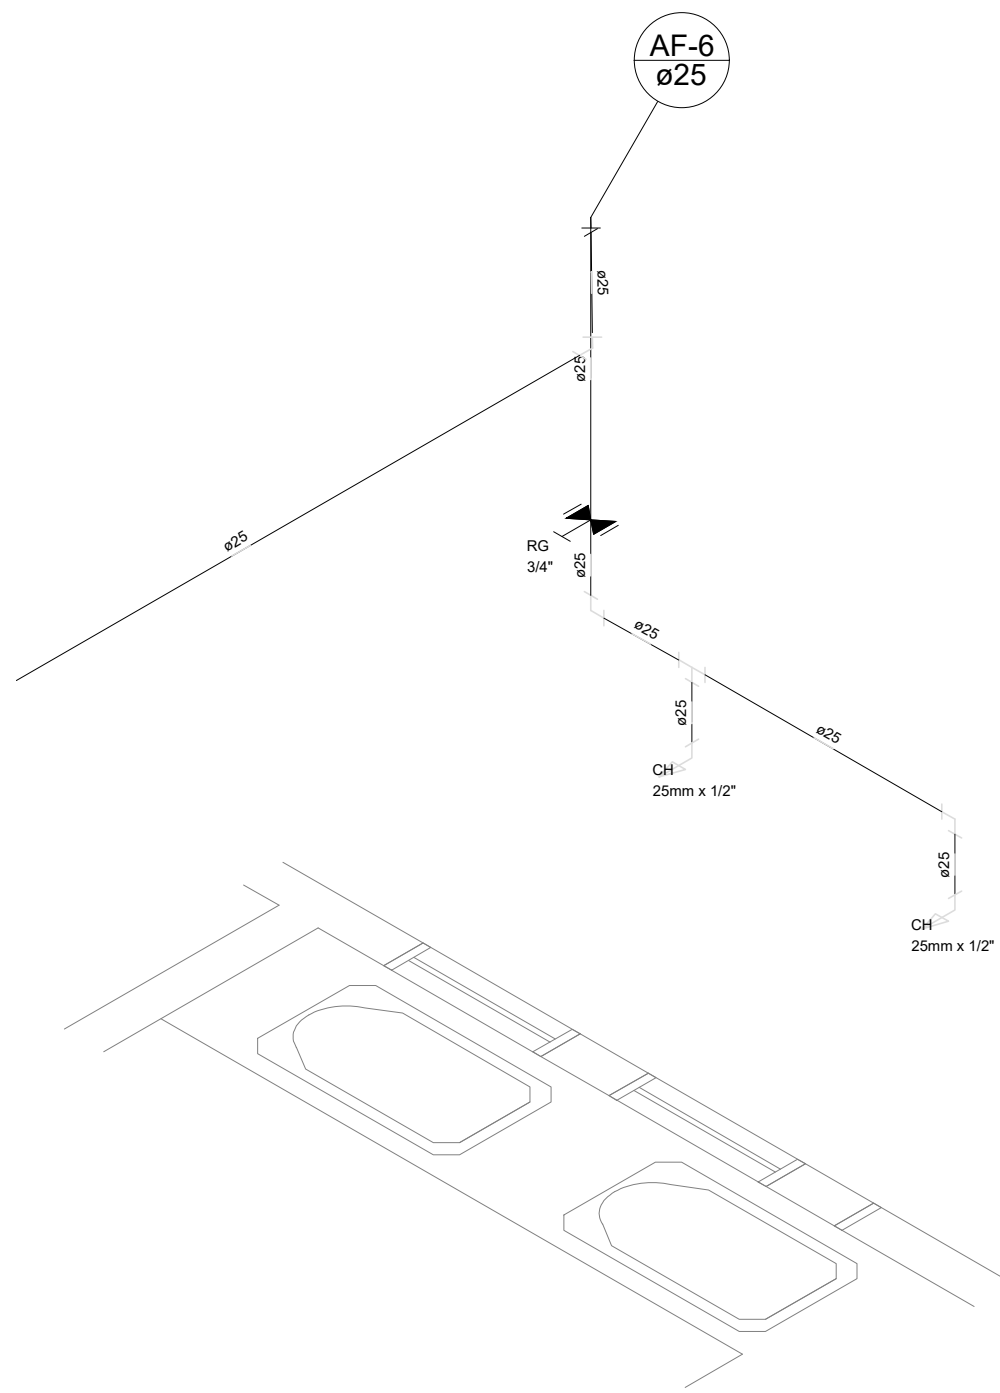

Detalhe H3  
escala 1:25

6 ISOMÉTRICAS  
ESC.: 1/25

| LEGENDA DE ÁGUA |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| SIMBOLOGIA      | DESCRIÇÃO                        |
|                 | TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA         |
|                 | HIDRÔMETRO GERAL DE ENTRADA      |
| CH              | CHUVEIRO                         |
| LV              | LAVATÓRIO                        |
| RP              | REGISTRO DE PRESSÃO              |
| RG              | REGISTRO DE GAVETA               |
| VS              | VÁLVULA DE DESCARGA              |
| VS              | VASO SANITÁRIO                   |
| AF              | INDICAÇÃO DE COLUNA DE ÁGUA FRIA |

- NOTAS:
- AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO E DAS LINHAS DE SUÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15, MARCA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;
  - OS REGISTROS DE GAVETA DEVERÃO SER METÁLICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;
  - AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO, RESPEITANDO-SE O MÍNIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E NO MÍNIMO DE 0,60 m PARA TRECHOS SUJEITOS A TRÁFEGOS VEÍCULOS LEVES;
  - PONTOS TERMINAIS RECEBEM PEÇAS COM BUCHA DE LATÃO;
  - TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 48h;
  - LOUÇAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;
  - CHECAR, QUANDO DA AQUISIÇÃO DAS LOUÇAS, OS PONTOS DEFINIDOS;
  - OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;
  - TODA A TUBULAÇÃO É INDICADA EM MILÍMETROS;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Educação - SEDUC

PROJETO HIDRÁULICO - INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

|                            |   |          |                |
|----------------------------|---|----------|----------------|
| OBRAS:                     | AMPLIAÇÃO DA CRECHE PAULO DE SOUZA        |          | FOLHA<br>02/02 |
| ASSUNTO:                   | LOCAL:                                    | 594x1000 |                |
| PLNATA BAIXA E ISOMÉTRICAS | RUA ULISSES GUIMARÃES - JARDIM RIO BRANCO |          |                |
| RESP. TÉCNICO              | DATA                                      |          | Nº PROJETO     |
|                            | MARÇO/2025                                |          |                |
|                            | DESENHO PADRÃO FNDE                       |          | ESCALA         |
|                            | Eng.º Civil Kamilo Pereira Mazzei         |          | INDICADA       |
|                            | CREA/SP: 5070246143                       |          |                |
|                            | Eng.º Kamilo                              |          |                |